



Общество с ограниченной ответственностью
«Сибкадемсертификация»
(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroycert@inbox.ru

Испытательный центр «СТРОЙРОСКОНТРОЛЬ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЛ.0002 от 27.05.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ


А.А.Быков
«07» июля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
№ ЛИ070723-2САСп от 07.07.2023

Заявка на проведение испытаний № 1 от 25.04.2023

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

АО «Главновосибирскстрой», юридический адрес: РФ, 630091, г.Новосибирск ул. Каменская 64а, ИНН 5406109142, фактический адрес: 630048, г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, 52а

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Образцы блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения: блок I/625×300×250/D350/B2,0/F100 в количестве 40 шт. Гибкая связь-полоса перфорированная оцинкованная 20 мм шириной, 0,7 мм толщиной, 250 мм длиной.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Без видимых повреждений. Упаковка не нарушена.

(описание, состояние образца испытаний)

09.06.2023

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов произведен заказчиком

(номер и дата акта отбора образцов)

26.06.23- 06.07.2023

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 25485-2019 «Бетоны ячеистые. Общие технические условия»

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Приложение: схема испытания на 1 листе

(при наличии)

Лист 1 Листов 3

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация использованного метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 суток твердения								
I/625×300×250/D350/B2,0/F100 гибкая связь уложена в шов кладки. Глубина анкеровки 145 мм. Клей сибит полиуретановый для кладки автоклавного бетона.	И-6929/1-1	26.06.2023 06.07.2023	Несущая нагрузка на вырыв гибких связей из кладки блоков I/625×300×250/D350/B2,0/F100, кгс	ГОСТ 31360-2007	-	методика	92 78 84 98 95 Ср.89,4	Гибкая связь-полоса перфорированная оцинкованная с закреплением 2 мя гвоздями
14 суток твердения								
I/625×300×250/D350/B2,0/F100 гибкая связь уложена в шов кладки. Глубина анкеровки 145 мм. Клей для тонкошервной кладки автоклавного газобетона	И-6929/1-2	26.06.2023 06.07.2023	Несущая нагрузка на вырыв гибких связей из кладки блоков I/625×300×250/D350/B2,0/F100, кгс	ГОСТ 31360-2007	-	методика	234 228 216 241 243 Ср.232,4 279 302 246 169 252 Ср.249,6	Гибкая связь-полоса перфорированная оцинкованная с закреплением 2 мя гвоздями Гибкая связь-полоса перфорированная оцинкованная без гвоздей
Толщина шва (2±1) мм								

Испытатель




[Signature] В.И.Чубарь

Зам. руководителя ИЦ *[Signature]* И.А.Анюшина

* Результаты относятся к образцам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.


СХЕМА ИСПЫТАНИЯ

Несущая стена из автоклавного газобетона

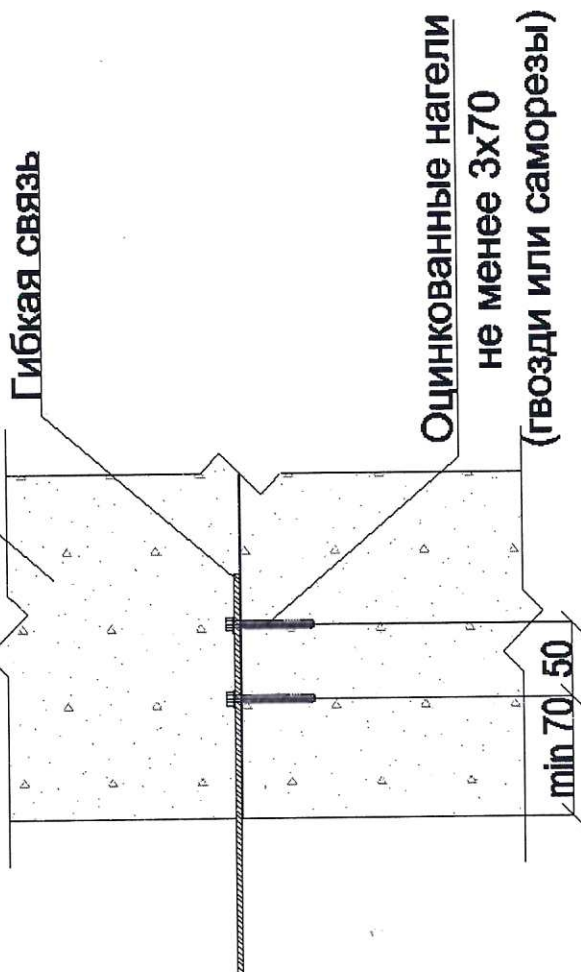

Зам. руководителя ИЦ

И.А.Анюшина

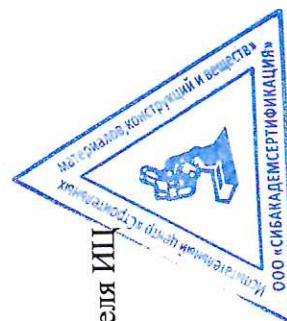

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

- * Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
- * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
- * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
- * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.